


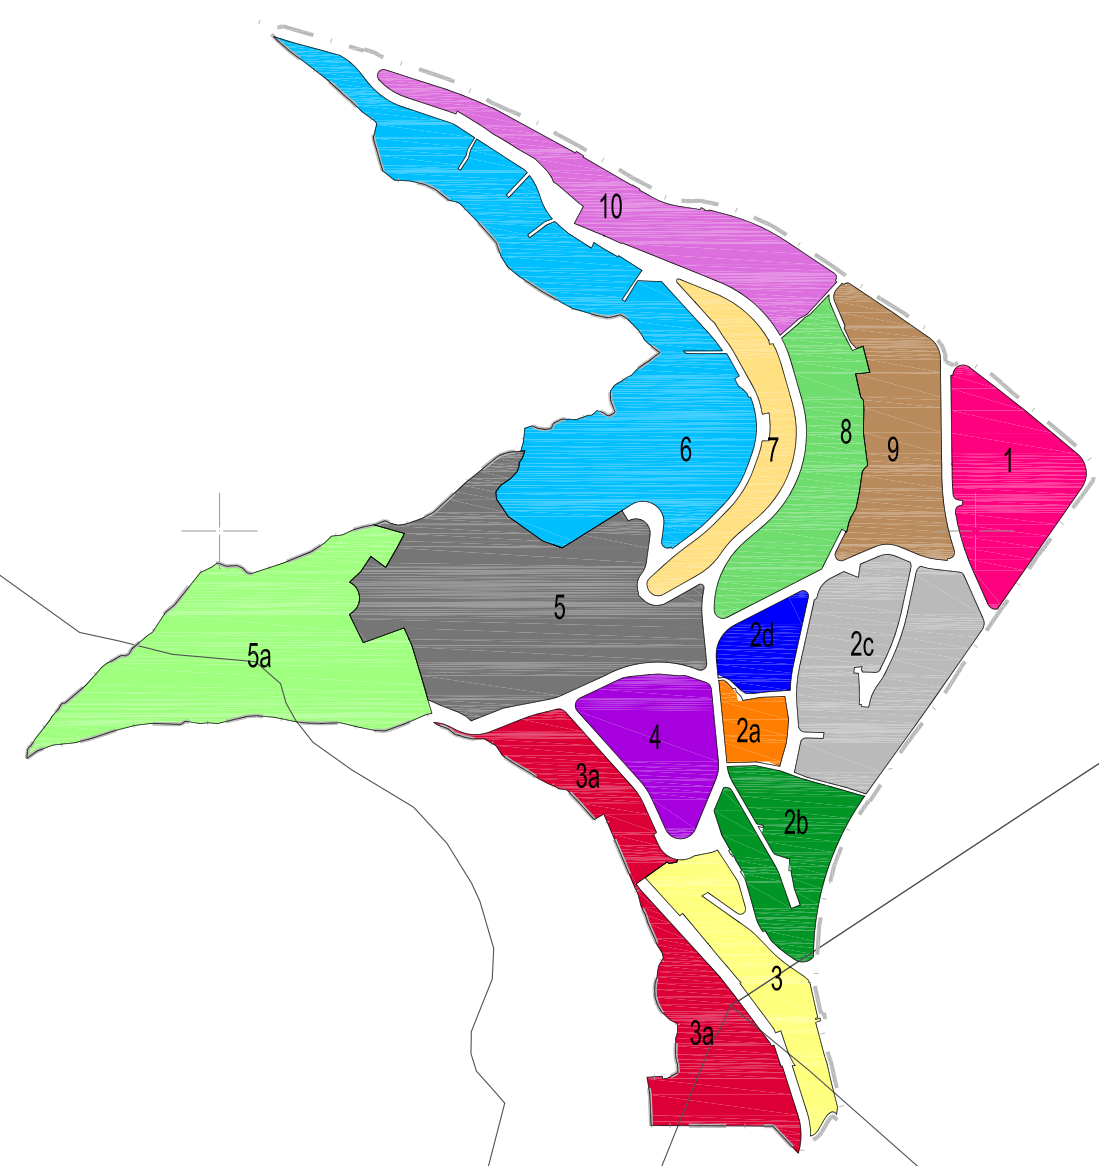


- LEGENDA:**
- ELEKTRO INSTALACIJE:**
-  POSTOJEĆA DTS 10/0,4 KV
 -  POSTOJEĆI VNI 10 KV KABAL ČIJA SE FUNKCIJA ZADRŽAVA
 -  POSTOJEĆI VNI 10 KV KABAL KOJI SE STAVLJA VAN FUNKCIJE



list 11
Postojeće stanje - elektroenergetska mreža
1:1000


NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
Agencija za planiranje prostora


OBRAĐIVAČ
ZAVOD ZA IZGRADNJU 'BUDVA' AD

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN
BABIN DO